

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottsága
2022. január 25-i rendes ülésére

Tárgy: Előterjesztés az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. részére tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Szigetvár, külterület 030/32 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátása tárgyú munka vonatkozásában a Szigetvár, belterület 1784 hrsz. alatti ingatlanon közterületi elosztószekrény építéséhez

- Mellékletek:**
1. kérelem
 2. műszaki tervdokumentáció
 3. tulajdoni lap
 4. térkép másolat
 5. tulajdonosi hozzájárulás

Előterjesztő:	Dr. Vass Péter polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Dr. Weszner Veronika jegyző	
Előadó:	Balaskó Tamás elnök	
Tárgyalja:	-	-
Véleményezésre megkapta:	Dr. Vass Péter polgármester	
	Varga Zoltán alpolgármester	
	Dr. Weszner Veronika jegyző	
	Hábián Bálint aljegyző	
Határozat elfogadása:	Egyszerű többség	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	Dr. Kerti Helga jogi előadó	
Törvényességi észrevétel:	Dr. Weszner Veronika jegyző 	Nincs/az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:	-	
Terjedelem:	14 oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottsága
2022. január 25-i rendes ülésére

Tárgy: Előterjesztés az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. részére tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Szigetvár, külterület 030/32 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátása tárgyú munka vonatkozásában a Szigetvár, belterület 1784 hrsz. alatti ingatlanon közterületi elosztószekrény építéséhez

Előterjesztő: Dr. Vass Péter polgármester

Tisztelt Bizottság!

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. (7626 Pécs, Búza tér 8/A.) a 7900 Szigetvár, külterület 030/32 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátásához szükséges villamos csatlakozókábel építését tervezi. A terveket a Kapos-Projekt-Vill. Kft. (tervező: Hubert Zsolt) készítette.

A tervező a benyújtott műszaki tervdokumentáció szerint, a villamos csatlakozó földkábel építéséhez, illetve közterületi elosztószekrény elhelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulást kért a

- Szigetvár, belterület 1784 hrsz. alatti – kivett közút megnevezésű – önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan vonatkozásában.

A műszaki tervdokumentáció szerint a villamos kábel földkábeles megoldással kerül kialakításra, a tervdokumentációban foglaltak szerint.

A tervezett műszaki megoldás Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szigetvár város helyi építési szabályzatáról szóló 29/2017. (XII.21.) számú rendeletének megfelel.

A benyújtott kérelem (1. sz. melléklet), a műszaki tervdokumentáció (2. sz. melléklet), az érintett ingatlanok tulajdoni lapjai (3. sz. melléklet), a térkép másolat (4. sz. melléklet) az előterjesztéshez csatolásra került, a teljes kérelmi dokumentáció a Bizottsági ülés során, valamint a Polgármesteri Hivatalban munkaidőben megtekinthető.

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.21.) Önkormányzati rendeletének 3. számú melléklete III/1. pont, a Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottságra átruházott hatáskörök k) pontja alapján az önkormányzati tulajdonosi jognyilatkozatok kérdésében a Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság dönt.

Fentiek figyelembevételével kérem a Tisztelt Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottságot, hogy döntsön az „Előterjesztés az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. részére tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Szigetvár, külterület 030/32 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátása tárgyú munka vonatkozásában a Szigetvár, belterület 1784 hrsz. alatti ingatlanon közterületi elosztószekrény építéséhez” tárgyú előterjesztésről.

Határozati javaslat:


Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottsága megtárgyalta az „Előterjesztés az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. részére tulajdonosi hozzájárulás megadásáról a Szigetvár, külterület 030/32 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátása tárgyú munka vonatkozásában a Szigetvár, belterület 1784 hrsz. alatti ingatlanon közterületi elosztószekrény építéséhez” tárgyú napirendi pontot, és az alábbi határozatot hozza:

1. Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottsága Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2011. (I.21.) önkormányzati rendelete 3. számú melléklete III/1., a Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottságra átruházott hatáskörök k) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. részére tulajdonosi hozzájárulást ad a mellékelt műszaki tervdokumentációban foglaltak szerint a Szigetvár, külterület 030/32 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátása tárgyú munka vonatkozásában a Szigetvár, belterület 1784 hrsz. alatti ingatlanon közterületi elosztószekrény építéséhez az alábbi kikötésekkel:
 - Az építés során felbontott önkormányzati területet legalább az eredeti állapotnak megfelelően állítsa helyre.
 - A kivitelezési munkálatok megkezdése a közterület-kezelő Kisváros Nonprofit Kft. (Szigetvár, Deák F. tér 16.) előzetes engedélyével, a munkák végzése az engedélyben foglalt előírások szigorú betartásával történhet.
 - A tulajdonosi hozzájárulás nem mentesíti kérelmezőt a szükséges egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése alól.
 - Kivitelezési munkát érvényes közterület használati engedély birtokában lehet végezni. Az engedély iránti kérelem, illetékmentesen, a Szigetvári Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztályán nyújtható be a kivitelezési munka pontos időtartamának ismeretében.
2. Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, Pénzügyi, Városfejlesztési és Turisztikai Bizottsága felkéri a város polgármesterét, hogy ezen határozat megküldésével tájékoztassa kérelmezőt, valamint a Kisváros Nonprofit Kft-t döntéséről.

Felelős: Dr. Vass Péter polgármester
Közreműködő: Dr. Weszner Veronika jegyző
Határidő: 5 napon belül

Szigetvár, 2022. január 19.




Dr. Vass Péter
polgármester



2022 JAN 14

Azonosító: EPAPIR-20220113-6364

01-3/21-1

Acs
Trekuda

Küldő		Dátum:	2022.01.13
Viselt név:	VONYÓ JÁNOS	Hivatkozási szám:	
Születési név:	VONYÓ JÁNOS	Azonosító:	EPAPIR-20220113-6364
Anyja neve:	BALI MAGDOLNA	Témacsoport azonosító:	ONKORM_IGAZGATAS
Születési hely:	KAPOSVÁR	Témacsoport neve:	Önkormányzati igazgatás
Születési idő:	1969.08.24	Ügytípus azonosító:	ONK_VAGYONKEZ ELES
Nem természetes személy neve:	Kapos-Projekt-Vill. Kft.	Ügytípus neve:	Az önkormányzat tulajdonával kapcsolatos tulajdonosi, vagyonkezelési ügyek

Nem természetes személy adószáma: 12733570

Címzett

SZIGETVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
7900, Szigetvár
Zrínyi tér 1

Tárgy:

Tulajdonosi hozzájárulás Szigetvár, HRSZ:030/32 villamos csatlakozókábel létesítés


Tisztelt Cím! Mellékelten csatoltan megküldjük fenti tárgyú terv munkaanyagát! Kérjük szíveskedjen a tulajdonosi megadni. Üdvözlettel: Vonyó János

Melléletek száma: 4

2022 JAN 13

745

Fájlnév	Méret	Elhelyezkedés	Fájl lenyomata
Szigetvar__HRSZ_0 30p32_nyv.pdf	560.6 kB	KRX/OCD/Payload/I D-2	C6A9691D925E5EC C9B335A3309F8A3 C85537B18258EA2 7E8E42FB4FF294A FC7E
Tulajdonosi_Szigetv ar.pdf	803.5 kB	KRX/OCD/Payload/I D-3	F8ACF69EE52EBD 4BF17963DDD1671 F9C33252319A367 B92A06FD01512F1 F9804
Szigetvar__HRSZ_0 30p32_atnezetii.pdf	2.4 MB	KRX/OCD/Payload/I D-4	7F5D2DB85BB6629 22E9C6D3EFB38F6 F1936C8CB3A490F 103DC921C5135CF 6A44
Szigetvar__HRSZ_0 30p32_muszaki.pdf	585.0 kB	KRX/OCD/Payload/I D-5	6CC57931F2BCB62 877CBA2F043554F DE8CDC2460D336 BC040B589BB504A 5E1C4

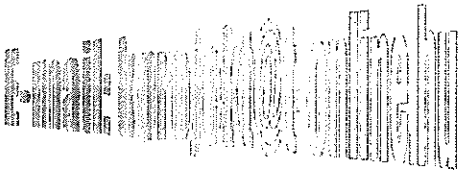

Szigetvár Város Önkormányzata
7900 Szigetvár, Zrínyi tér 1.

Tárgy: *Tulajdonosi hozzájárulás kérése*

Tisztelt Cím!

A *SMHV Energetika Kft.* megrendelésére a Kapos-Projekt-Vill. Kft. részéről, Hubert Zsolt, mint a létesítmény tervezője megküldi a tárgyi létesítmény engedélyezési dokumentációját egyeztetés céljából.

Kérjük az alábbi tervre, áttekintés követően, a tulajdonosi hozzájárulásukat megadni és címünkre (Kapos-Projekt-Vill. Kft., 7400 Kaposvár, Bárczi G. u. 5.) postázni szíveskedjenek, és a postázás mellett, e-mail-ben is elküldeni a kpj@kprojekt.hu címre.

Tercím:

Szigetvár, HRSZ:030/32 villamos csatlakozókábel létesítés

Melléklet: 1- pld. engedélyezési tervdokumentáció

Kaposvár, 2022-01-13

Tiszteletteljes köszönettel:

Hubert Zsolt
Kapos-Projekt-Vill Kft.

1. FELELŐS TERVEZŐI NYILATKOZAT

Alulírott Hubert Zsolt a

Szigetvár, HRSZ:030/32 villamos csatlakozókábel létesítés

tárgyi létesítmény felelős tervezője

a Munkavédelemről szóló 1993 évi XCIII. törvény 19.§.(2) bekezdésében, a Tűz elleni védekezésről szóló 1996 évi XXXI. törvény 21.§.(3) bekezdésében, továbbá a 8/2001. (III. 30.) GM. rendelet mellékletével kiadott Villamosmű Műszaki Biztonsági Követelményei Szabályzat 5.1.1.2, 5.1.1.3 pontjában előírt kötelezettségek alapján,

az alábbi Nyilatkozatot teszem:

A tervezett új villamos berendezésnek (meglévő berendezés, átalakított, bővített részének) a tervei, a valamennyi rájuk vonatkozó (kiadási évszámmal is megadott) felsorolt nemzeti szabványoknak megfelelnek. A nemzeti szabványoktól való eltérésre nem volt szükség.

A terv megfelel az EON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Munkavédelmi-, Tűzvédelmi-, Környezetvédelmi eljárásaiban, utasításaiban megfogalmazott előírásoknak, az érvényben lévő típusterveknek, továbbá a megbízó belső ügyrendjeiben, technológiai utasításaiban foglaltaknak.

Az alkalmazott megoldások munkavédelmi, tűzvédelmi és tűzmelegelőzési, valamint üzemeltetési szempontból megfelelő biztonságúak.

A tervezés az alábbi törvényi előírások, és jogszabályok:


- 1993. évi XCIII. törvény a Munkavédelemről
- 1996. évi XXXI. törvény a Tűz elleni védekezésről.
- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról
- 8/2001. (III. 30.) GM. rendelet Villamosmű Műszaki - Biztonsági Követelményei Szabályzat kiadásáról, és a 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet mellékleteként megjelent Villamos Műszaki Biztonsági Szabályzat,

valamint az EON. Hungária Zrt. munkaszervezeteinél kötelező érvényűvé nyilvánított villamos szabványok szerint történt.

Kijelentem továbbá, hogy:

- a megkeresetteken kívül más hatóságot, közművet, és ingatlantulajdonost a létesítendő hálózat nem érint,
- a létesítendő csatlakozóhálózat idegen ingatlanon történő elhelyezése a szükséges fejlesztés érdekében indokolt, és az ingatlan használatát lényegesen nem akadályozza.
- a tervezett villamos közmű tervei megfelelnek a Bányatörvény végrehajtására kiadott 203/1998 (XII. 19.) Korm. r. 19/A és 19/B §-ában foglaltaknak, illetve kielégítik a 21/2018 (IX. 27.) ITM rendelet a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzatának IV fejezete szerinti előírásokat.



Kaposvár, 2021-12-09




.....
Hubert Zsolt
Villamos tervező
EN-VI-14-0782



AVDH SIGN
A DIGITÁLIS JELENYVETÉS ÉS
REKLÁM ÉRTELMEZÉS SZAKVETŐI

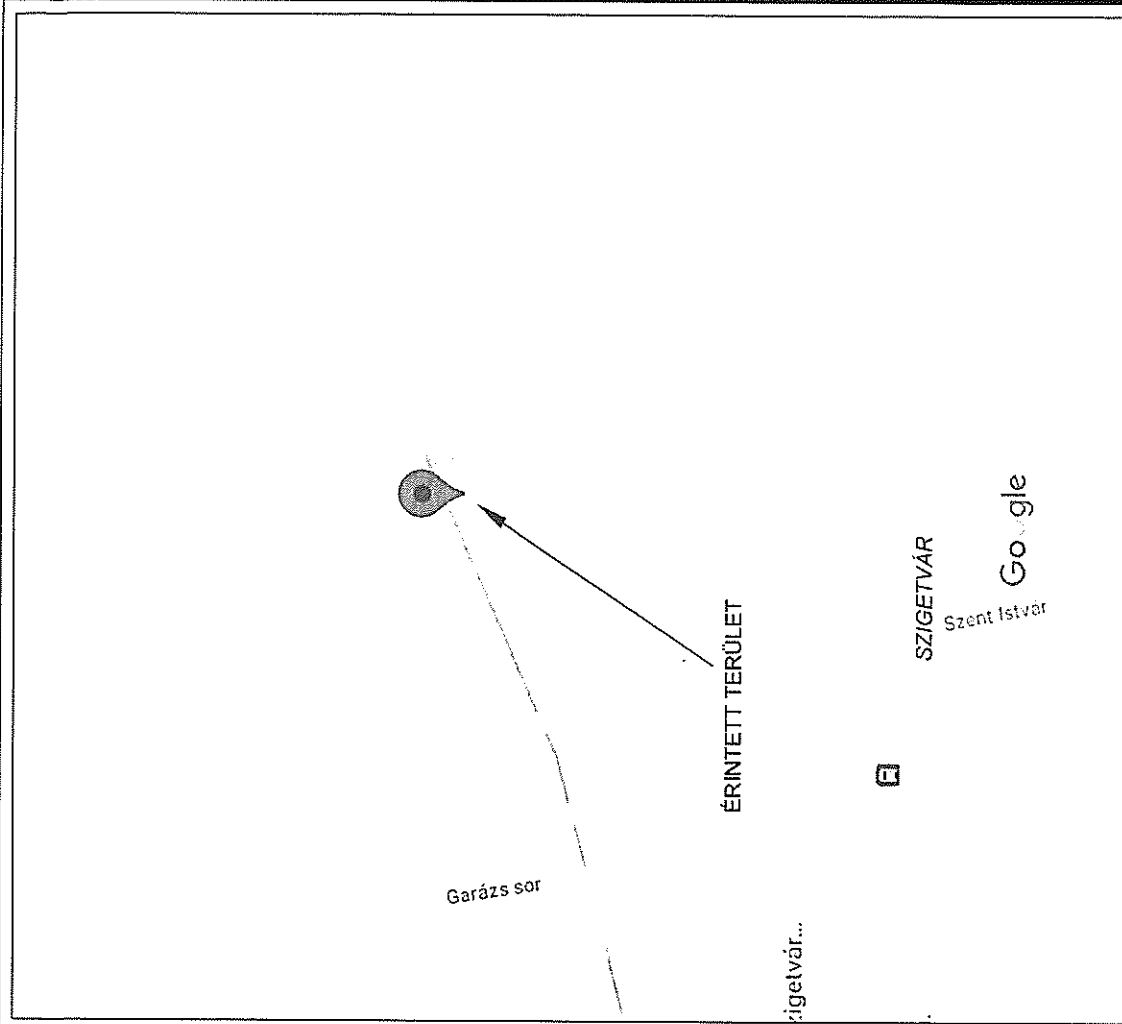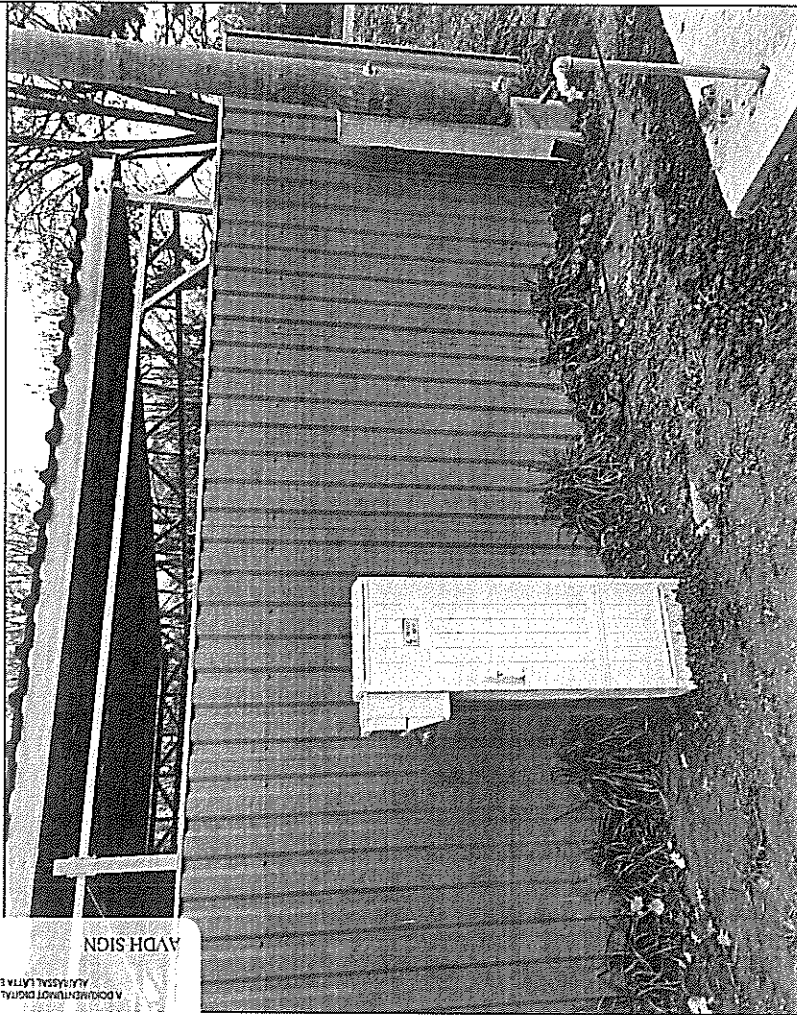AVDH SIGN



Villamos general tervező:  Kaposvár Villamos Kft. Kaposvári út 10. 7630 Pács, Pácsvárosi út 10. Tel.: (72) 565-066, Fax: (72) 565-067 E-mail: info@smhv.hu	Megrendelő, kivitelező: SMHV Energetika Kft. 7630 Pács, Pácsvárosi út 10. Tel.: (72) 565-066, Fax: (72) 565-067 E-mail: info@smhv.hu
Telephely, levelezési cím: 7400 Kaposvár, Bárczi G. u. 5. Székhely: 7400 Kaposvár, Fő u. 7. I. em. Tel.: (30) 551-5757 E-mail: kpv@kprojekt.hu	Rajzszám: KPV-2021/CS-510/A Dátum: 2021.12.09.
Tárgy: Szigetvár, HRSZ-030/32 villamos csatlakozókábel létesítés; átnézeti rajz és fénykép	Lépték: KPV-2021/CS-510/A
EOV szelvénytípusa:	Dátum: 2021.12.09.
Tervező:  Hubert Zsolt	Kivitelezés után javította:
Jogosultság: ENA 1-4-0782	Tervezőkészítő: Mihály Máté
	Terüleigazgató: Müller Rebeka



3. MŰSZAKI LEÍRÁS

Szigetvár, HRSZ:030/32 villamos csatlakozókábel létesítés című hálózatszerelési munkákhoz

3.1. Alapadatok:

Beruházó:	E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt., 7626 Pécs, Búza tér 8/A
Megrendelő, kivitelező:	SMHV Energetika Kft. 7630 Pécs, Pécsváradi út 10.
Tervező:	Kapos-Projekt-Vill. Kft. 7400 Kaposvár, Fő u. 7., I. em.
Üzemeltető:	E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt., Kaposvári Áramhálózati Üzem 7400 Kaposvár, Guba S. u. 57.
Igényt bejelentő/Ügyfél:	igénybejelentő szerint
Fogyasztási hely:	igénybejelentő szerint
Igényelt teljesítmény:	3x25 A minden napszakban
Létesítmény célja:	A jelentkező villamosenergia igény miatti csatlakozókábel kiépítése a kommunális hálózat újonnan létesítendő köztéri elosztószekrénytől a meglévő mérőhelyig.
Áram neve:	3 fázisú, 50 Hz periódusú váltakozó áram
Üzemi feszültség:	0,4 kV
Nyomvonalhossz:	
1. Kisfeszültségű csatlakozó földkábel:	0,4 kV, 6 fm
Vezetők száma, keresztmetszete, anyaga:	
1. Kisfeszültségű csatlakozó földkábel:	0,4 kV, 4x25 mm ² NAYY-J, 11 fm
Érintésvédelem:	0,4 kV-on TN, EPH bekötéssel
Nyomvonalrajz száma:	KPV-2021/CS-510

3.2. Közcélú hálózat leágazási pont:

A nyomvonalrajzon feliratban jelölt 0,4 kV-os kommunális hálózatnál a kiépítésre kerülő DRACO KVS 0-3 típusú köztéri elosztószekrény 160 A-s függőleges biztosítósorra a hálózati leágazó pont.

3.3. Előzmények:

Az Igénybejelentő az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt., Kaposvári Áramhálózati Üzeméhez villamos igénybejelentést adott be, a fent nevezett fogyasztási helyre vonatkozóan.

A létesítendő 0,4 kV-os csatlakozó földkábel a területileg illetékes áramszolgáltató, a fogyasztásmérés pedig az Igénylő rendszerhasználó beruházásában valósul meg.

3.4. Adatszolgáltatás:

Tervezési alaptérképet, földhivatali térképmásolatot, tulajdoni lapokat a megrendelő nem bocsátott rendelkezésünkre. A szakági nyomvonalakat a tervező az e-közmű rendszer tervezéstámogató moduljában kérte le. A kapott szakági nyomvonalakat a tervező EOY helyesen másolta át a nyomvonalrajzot tartalmazó dwg állományba.

3.5. Tervezési és tulajdoni határok:

Jelen munkában az Áramszolgáltatói kommunális hálózat oszlopától, a fentiekben leírt hálózati leágazási ponttól a meglévő mérőhelyig a villamos csatlakozókábel tervezésére került sor.

3.6. Környezeti, tűzrendészeti besorolás, veszélyességi övezetek

A tervezési területen a környezetnek nincsenek szélsőséges hatásai, a környezet nem szennyezett, a meteorológiai viszonyok átlagosak, a talaj nem hajlamos a magas talajvízszint elérésére. A tervezett hálózat a környezetre nem gyakorol káros hatást, azt nem szennyezi.

3.7. Nyomvonal részletes leírása:

A villamosenergia ellátás a közterületen létesítendő DRACO 0-3 KVS típusú, 4 ÁK-s köztéri elosztószekrény 160 A-s függőleges biztosítósoráról indított 4x25 mm²-es NAYY-J típusú méretlen csatlakozó földkábel kiépítésével biztosítható, amely az Ügyfél által kiépített mérőszekrényt táplálja be.

A 030/32 hrsz-ú ingatlanon áthaladó kommunális földkábel, a nyomvonalrajzon jelölt helyen fel kell hasítani. Mindkét végét meg kell toldani. Az elosztószekrényt a 030/32 és 030/12 hrsz találokzásánál kell közterületre telepíteni.

A létesítendő köztéri kábeles elosztószekrény 4 áramkörös szekrény lesz. A szekrénybe két darab 400 A-s, és egy darab 160 A-s függőleges biztosítósor telepítendő. A betápláló 4x150 mm² NAYY-J típusú kábel a biztosítósorra érkezik, amely rövidzár sínrel van rákötve a sinre. Az elmenő KIF kábelt a megfelelő értékű biztosítókkal kell biztosítani. A szekrényt 3 méteres rúd földelő telepítésével földelni kell!

A csatlakozó földkábel a nyomvonalrajzon látható újonnan létesített elosztószekrény és mérőhely között létesül. A földkábel nyomvonala a meglévő elosztószekrényből ÉNy.-i irányba indul ki, 1,6 méter után ÉK.-i irányba fordul, megkerüli a faoszlopot, majd 1,3 méter után É.-i irányba fordul és egyenes vonalban halad az Ügyfél által kiépített mérőhelyig.

A munkák megkezdése előtt a meglévő 0,4 kV-os kommunális kábel pontos helyzetét és fektetési mélységét kutató gödrök segítségével szükséges meghatározni szakfelügyelet mellett.

A földkábel számára 0,4 m széles 0,8 m mélységű földárkot kell ásni, amelybe 10 centiméteres vastagságban homokkal kell feltölteni. A létesítendő kábelt ezt követően a homokrétegre kell fektetni. Ezt követően ismét 10 centiméteres homokréteget szükséges teríteni a kábelre. Majd a kábelárok betemetésekor, a kábel felett 0,5 m-re „Erősáramú kábel” feliratú kábeljelző szalag elhelyezése szükséges.

Munka címe:

Szigetvár, HRSZ:030/32 villamos csatlakozókábel létesítés

A földmunka során a közművek közelében kellő gondossággal kell eljárni, a közművek közelében kizárólag kézi földmunka végezhető!

A meglévő közművekről a szakági előírásokat lásd a csatolt közműnyilatkozatban, illetve a jegyzőkönyvekben, nyilatkozatokban! Az érintett közműveket a kivitelezés megkezdése előtt a munkaterület átadásra meg kell hívni, és a helyszínen a közművek nyomvonala pontosítandó.

A pontos nyomvonalvezetés, a nyomvonalrajzon követhető végig, a kábelfektetés a telekhatárok pontos ismeretében kezdhető meg.

A csatlakozókábel nyomvonalát, nyitott kábelárokknál geodéziaiilag be kell mérteni.

A csatlakozó kábelt KPE Ø63 típusú védőcsőbe kell helyezni a más közművekkel történő keresztezési és megközelítési helyeknél (vízvezeték, szennyvízvezeték, gázvezeték, távközlő földkábel és egyéb közművezetékek és kábelek) úgy, hogy a keresztezésnél mindkét irányban 1-1 métert túlnyúljon.

Az egyes közművekkel a szabványos keresztezési és megközelítési távolságokat be kell tartani. A meglévő közművek pontos helyéről kutatóárok ásásával kell meggyőződni a végleges nyomvonal kialakítása előtt.

Az építési munkák befejeztével a közterületet a lehető legrövidebb időn belül az eredeti állapotának megfelelően helyre kell állítani.

3.8. Fogyasztás mérőhely kialakítása:

Az építendő fogyasztásmérő szekrénynek az áramszolgáltatónál rendszerengedéllyel kell rendelkeznie. A fogyasztásmérő szekrény a nyomvonalrajz szerinti helyen van elhelyezve. Ezen a helyen a kábelt KPE Ø63 típusú védőcsőbe kell helyezni mechanikai védelmének és későbbi cserélhetőségének biztosítása végett. A szekrény alsó széle legalább 0,6 m-re, a számlálómű legfeljebb 1,8 m-re legyen a talajszintől.

3.9. Fogyasztói vezetékhalózat kialakítása (mért fővezeték):

A fogyasztásmérő szekrénytől a létesítmény fogyasztói főelosztó szekrényéig a mért fővezeték a fogyasztó építi ki. A mért fővezeték legkisebb keresztmetszete 16 mm² Al vagy 10 mm² Cu legyen.

3.10. Előírások a kábel fektetéshez:

A kábelek fektetési mélysége szabályozott terepen min. 0,7 m lehet. Szabályozatlan terepen a fektetési mélység min. 1,0 m. Út alatt védőcsőben min. 1,2 m. A kijelölt nyomvonalon a kábelárkot kézi ásással kell kialakítani. Ügyelni kell a föld feletti és a földalatti létesítmények biztonságára. A kábelárok 0,4 m széles legyen. A kábelárok kiásása során a felső rétegből kiemelt talajt külön kell helyezni az alsó rétegből kiemelt talajtól, úgy hogy össze ne keveredjenek. Betemetés során fordított sorrendben kell vissza tölteni a különböző minőségű talajokat, hogy a termőtalaj felül maradjon.

Az 1,0 méternél mélyebb kábelárok lépcsős kialakítású lehet.

A kiásott kábelárok alján darabos és éles tárgyak, amelyek a kábel sérülését okozhatják, ne maradjanak. A kábelt min. 10 cm-es folyami homokból készült ágyazó rétegre kell fektetni és legalább 10 cm vastagságú homokkal, kell lefedni.

Munka címe:

Szigetvár, HRSZ:030/32 villamos csatlakozókábel létesítés

Általában a fektetési mélység felében, de a kábel felső alkotójától legalább 0,3 m-re 100 x 0,2 mm- es sárga színű jelzőszalagot kell elhelyezni. A munkálatokat úgy kell végezni, hogy a kábel burkolata ne sérüljön meg. A kábelre megadott legkisebb hajlítási sugarat be kell tartani!

3.11. Közmű érintettség:


A létesítendő 0,4 kV-os csatlakozókábel nyomvonala az alábbi közműszolgáltató vezetéseit/kábeleit érinti.

- *E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt., 7400 Kaposvár, Guba S. u. 57.*

A közművezetékek érintettség, és azok adatai bővebben a nyomvonalrajzon láthatók.

A közműnyilatkozatban, tervegyeztetési jegyzőkönyvekben, egyetértési nyilatkozatban és közműkezelői nyilatkozatban foglaltakat be kell tartani, a szükséges szakfelügyeletet meg kell rendelni. A csatlakozó földkábel egy hosszban, összekötő alkalmazása nélkül kell létesíteni.

Kaposvár, 2021-12-09





.....
Hubert Zsolt
Villamos tervező
EN-VI-14-0782



A köznyilvánosság számára
elérhető a KSH-nál

AVD H SGN

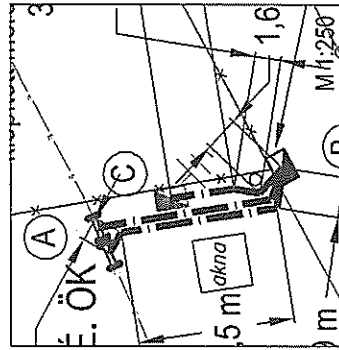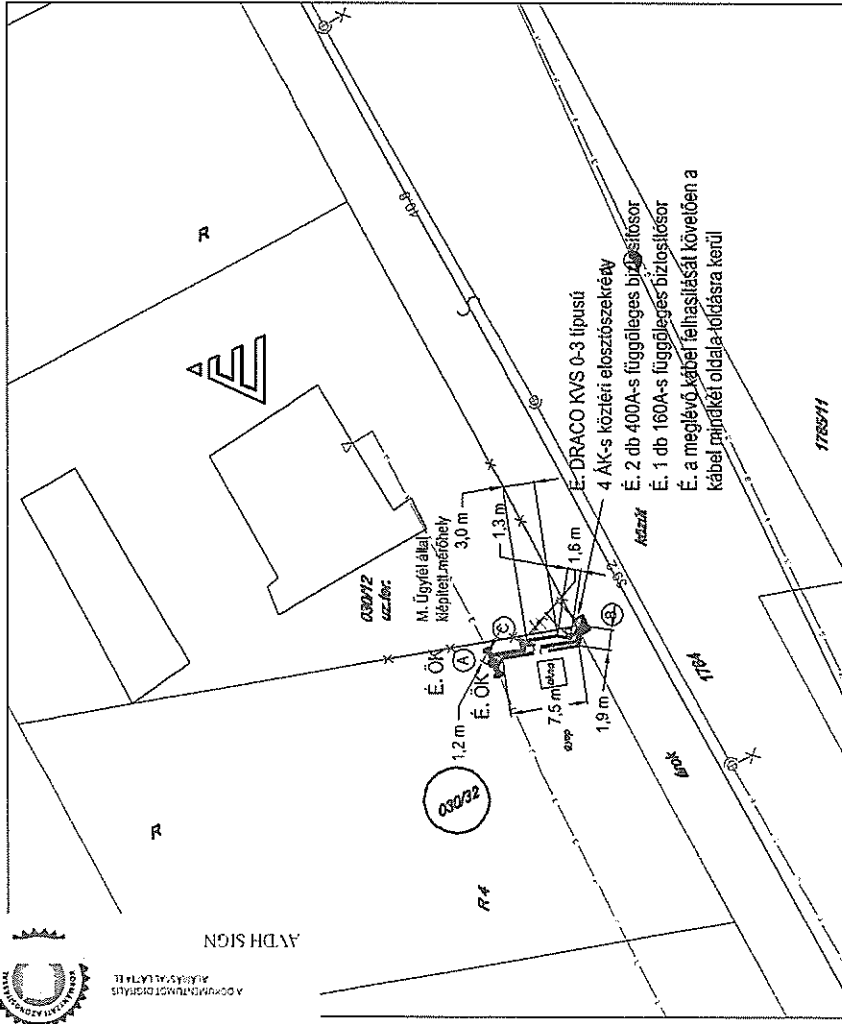

Igényelt névleges csatlakozási teljesítmény: 3x25A minden napszakban

SOR-SZÁM	SZAKASZ	JEL	TÍPUS	KERESZT-METSZET	KÁBELLELTÁR			FEKETTE
					KERESZT-NYOMVONAL-HOSSZ	KÁBEL-HOSSZ	FEKT.MÉLYSEG	
1	A-B	— · —	NAYY-J	4x150	21 m	28 m	0,7 m	0,4 kV-os kommunális
2	B-C	— · —	NAYY-J	4x25	6 m	11 m	0,7 m	0,4 kV-os csatlakozó

JELMAGYARAZAT:

- · — M. 0,4 kV-os kommunális kábel nyomvonala
- — — — — É. 0,4 kV-os csatlakozó főfőkábel, a nyomvonalt rajzon jelelt típusal és keresztmetszettel

■ É. közlelő elosztószekrény, a nyomvonalt rajzon jelelt típusal

■ M. ügyfél által kiépített fogyasztói mérőhely

∕ M. földelés

M. meglévő
É. építendő

Közművek: nincs

MEGJEGYZÉS:

- Értelemadó módja: 0,4 kV-on TN, EPH bekötéssel
- A közművek helyzete építés előtt pontosítandó!
- A közművek közelében kizárólag kézi földmunka végezhető szakfelügyelet jelenlétében!
- A csatlakozókábel letételési mélysége: 0,7 m

GPS koordináták: Sz: 46.056772; H: 17.788971

A felméréskor a mérőszekrény ki volt építve!

Közmű elérhetőség:
0,4 kV-os kommunális főfőkábel: közelében kézi földmunka végezhető

Burkolat bontás: nem

Vilmos general
tervező:



Telephely, levelezési cím: 7400 Kaposvár, Barcozi G. u. 5.
Székhely: 7400 Kaposvár, Fő u. 7. I. em.
Tel.: (30) 551-5757
E-mail: kpv@kprojekt.hu

Megrendelő, kivitelező:
SMHV Energetika Kft.
7630 Pécs, Pécsváradai út 10.
Tel.: (72) 565-056; Fax: (72) 565-067
E-mail: info@smhv.hu

Tárgy: Szigetvár, HRSZ:030/32
villamos csatlakozókábel létesítés; nyomvonalt rajz

Rajzszám:
M 1.500
KPV-2021/CS-510
Dátum: 2021.12.09.

EOV szelvényszám:

Tervező: Hubert Zsolt

Kivitelezés után javította:

Jogosultság: Tervezői készítő:

FN-VI-14-3782

Mihály Máté

Müller Rebeka

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

BANKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 5.
Szigetvár 7900 Szigetvár, Kossuth tér 16. Pf:34.

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szentle másolat

Megrendelés szám: 30005/1003/2022

2022.01.17

SZIGETVÁR

Szektor : 53

Belterület 1784 helyrajzi szám

7900 SZIGETVÁR Szent István lakótelep.

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatak

művelési ág/kivett megnevezés/

m.n.o

terület kat.t.jöv. alosztály adatak

ha m2 k.fill. fer. kat.jöv

ha m2 k.fill

. Kivett között

0

5670

0.00

II. RÉSZ

3. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 32445/2/1992.06.15

jogcím: tulajdonba adás 1990.LKV.tv.107.§.(2)

jogállás: tulajdonos

név: SZIGETVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

cím: 7900 SZIGETVÁR Brinyi tér 1

törzsszám: 15724193

III. RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 34232/2007.05.14

Önálló szöveges bejegyzés az 1784. hrsz. területe megosztás következtében csökkent, beolvadt az 1656/4. hrsz. területébe.

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 34459/4/2018.07.26

Vezetékjog

és biztonsági öv II. 59 nm nagyságú területre

jogosult:

név: SZIGETVÁRI KÓRHÁZ törzsszám: 15813705

cím : 7900 SZIGETVÁR Szent István lakótelep 7.

3. bejegyző határozat, érkezési idő: 34459/4/2018.07.26

Vezetékjog

oszlopkapcsoló és biztonsági övezete III. 113 nm nagyságú területre.

jogosult:

név: SZIGETVÁRI KÓRHÁZ törzsszám: 15813705

cím : 7900 SZIGETVÁR Szent István lakótelep 7.

Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem használható.

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap


Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap


Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

A. sz. melléklet

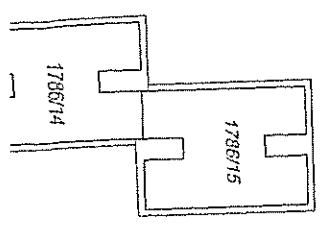

Geent J. t/p.

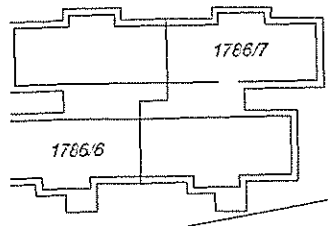

1786/37
(1786/37)



1786



Szigetvári
Speciális
Gyermekegészség

F
↓
Kemping